-על המבצע לבקר את המידות ועל כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

-המבצע אחראי לבדיקת התוכניות ולהתאמתן במקום
-על המפקח והקבלן לוודא התאמת התוכנית האדריכלית
לבצוע לתוכניות ההיתר וכל התוכניות המאושרות על ידי
כל הגורמים הרשמיים
-אין לבצע את העבודה המתוארת בשרטוט טרם נחתם ואושר לביצוע

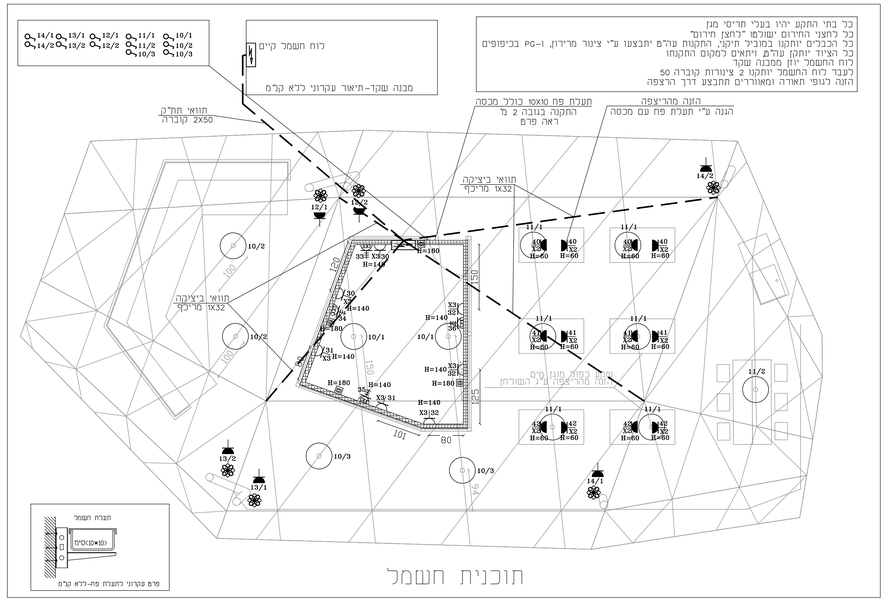

תוכנית חשמל

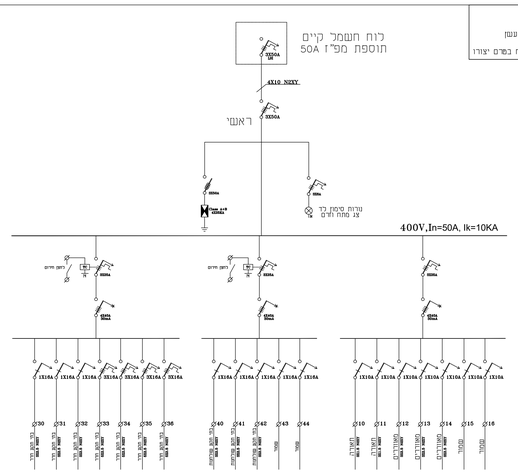

- מבנה לוח פח
- לוח בתי" 614.39
- כולל הכנה לנלא עשן
- מקום למחר 30%
- יש לאטר את הלוח במס"ם יצורי



פתח נמוך

פרט תפירה לכבלי חשמל בטשטח המיועד לסיפוח

פס השוואת פוטנציאלים



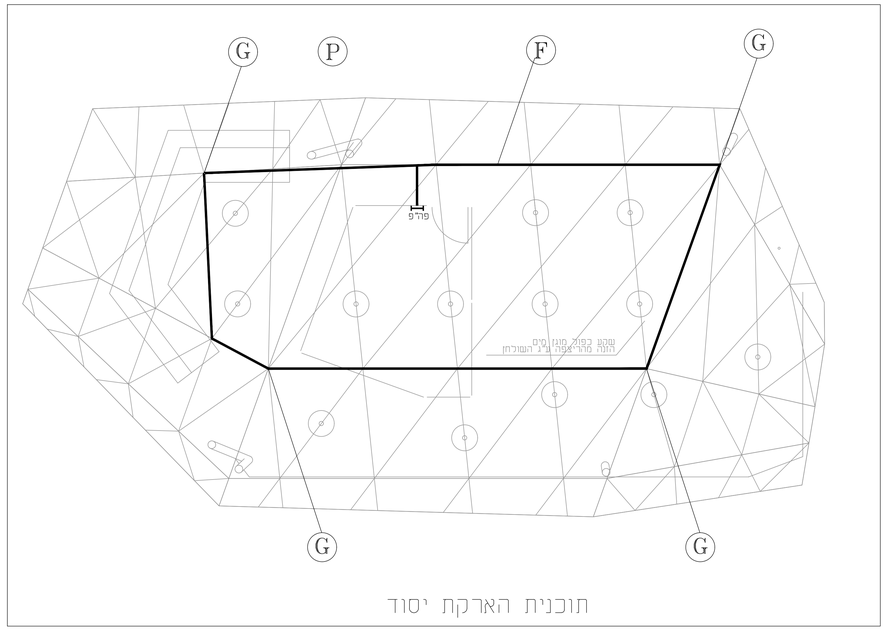

תוכנית הארקת יסוד

מקרא:

(P) - פס ברזל מגולוון (4*40) מ"מ מטבעת הארקת יסוד לפס השוואת פוטניצאלים

(E) - ברזל מגולוון שטוח בחתך מינימלי של 3*40 מ"מ לחיבור בריתוך בין טבעת הארקת יסוד למוליך קולט ברק על מעקה הגג.

(F) - טבעת גישור הארקת יסוד מוט ברזל עגול נוסף (שאיננו מברזלי הזיון) ø10 מ"מ לפחות מחובר לכל אורכו ע"י ריתוכים. יש לבצע חיבור בין מוט F אל זיון המבנה במרחקים שלא יעלו על 5 מטר בין חיבור לחיבור

(G) - Fe (4*40) יציאת חוץ מטבעת גישור הארקת יסוד לקופסת חיבורים שקועה בקיר המבנה H=30 ראה פרט קופסת חיבורים לאלקטרודה חיצונית.

(I) - חיבור בין מוליך קליטה אופקי אל ברזל מערכת הקליטה ע"י ברזל שטוח מגולבן בחתך מינימלי של 3*40 מ"מ

מספר עדכון	תאריך	מהות עדכון
5		
4		
3		
2		
1		

אלעד דורני-הנדסת חשמל
תכנון, יעוץ, בדיקות ופרויקטים
טלפון: 054-6218484
פקס: 072-2400472
מייל: elad.du@gmail.com

תכנית זאת ל:
לעיון: ◯ לאישור: ◯ למכרז: ⊗ לביצוע: ◯

שם הפרויקט: בית ספר דרור מייקרס ספייס

שם התוכנית: תוכנית חשמל

תכנן: אלעד דורני	גיליון:	מהדורה:
תאריך: 10.01.22	מס' תוכנית: 1-104-2021	
	קנ"מ: 1:50	